

**ПУЛЬСАР**

**Научно-Производственное Предприятие  
«ТЕПЛОВОДОХРАН»**

**Система менеджмента качества сертифицирована  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
(ISO 9001-2015)**



Сделано в России



**Устройства сбора и передачи данных  
«Пульсар»  
Модель 2**

**Руководство по эксплуатации**

ЮТЛИ.467349.003 РЭ (ред.2)

**Раздел 7 "Методика поверки"**

согласован

согласован

Зам. директора ФГУП «ВНИИМС»

Руководитель ГЦИ СИ

В. Н. Яншин

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, неж.пом. Н2  
Т./ф. (4912) 24-02-70

e-mail: [info@pulsarm.ru](mailto:info@pulsarm.ru) <http://www.pulsarm.ru>

## Содержание

1. Назначение.....	3
2. Технические и метрологические характеристики.....	3
3. Устройство и работа.....	4
4. Указание мер безопасности.....	4
5. Подготовка к использованию, подключение внешних устройств, настройка...	5
6. Техническое обслуживание .....	5
7. Методика поверки .....	6
8. Маркировка .....	7
9. Правила хранения, транспортирования и утилизации .....	7
10. Гарантийные обязательства.....	7
11 Сведения о приемке и поверке.....	8
Приложение А Габаритный чертеж.....	9
Приложение Б Схема подключения.....	10

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и работы устройства сбора и передачи данных «Пульсар» (далее УСПД), содержит сведения, необходимые для его правильного монтажа, эксплуатации и поверки.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

УСПД «ПУЛЬСАР» предназначен для применения в составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов, а также передачу на верхний уровень информации о потреблении энергоресурсов. УСПД может использоваться в системах диспетчерского контроля за работой телемеханики и выполнять функции автоматического/дистанционного управления исполнительными механизмами.

УСПД «Пульсар» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 32816-12.

УСПД «Пульсар» соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: ТС № ЕАЭС N RU Д-RU.НХ.37.В.16143/20 от 21.12.2020 г, принята ООО НПП «ТЕПЛОДОХРАН» (390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, литера Ж, неж.пом. Н2).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение	
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности хода часов, с (за сутки)	±5	
Количество каналов по исполнениям:	5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM	7xRS-485; Ethernet; GSM
- RS-485	5	7
- Ethernet	1	1
- CAN (Меркурий)	2	-
- Встроенный GPRS модем	1	1
Энергонезависимые часы реального времени		
Протокол обмена с верхним уровнем	TCP	
Количество приборов, подключаемых по каналу RS-485	256 *	
Количество приборов, подключаемых по каналу CAN Меркурий 1,2	В соответствии с рекомендациями производителей приборов учёта	
Накопитель информации	MicroSD	
Индикация	2 светодиода	
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>		
Электропитание УСПД осуществляется от внешнего источника:		
- напряжение постоянного тока, В	10...26	
- потребляем ток не более, мА	500	
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
Условия эксплуатации:		
- рабочая температура, °С	от плюс 5 до плюс 55	
- относительная влажность при 35 °С, %, не более	95	
- атмосферное давление, кПа	84-107	
- напряженность переменного (50 Гц) магнитного поля, А/м	До 400	
Степень защиты корпуса	IP20	
<b>СРОК СЛУЖБЫ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА</b>		
Средний срок службы, лет	20	
Средний срок службы литиевой батареи, лет	6	
Средняя наработка на отказ, ч	75000	
Габаритные размеры (ГхШхВ), мм, не более	58x156x86	
Масса, кг, не более	0,7	

\* для подключения большего количества приборов использовать Повторитель RS-485


### 3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

УСПД представляет собой прибор, выполненный в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку. Габаритный чертеж представлен в приложении Б. Внутри корпуса располагается процессорная плата.

Снаружи корпуса расположены разъемы для подключения внешних цепей и GSM /GPRS антенны.

УСПД снабжен светодиодным индикатором, служащим для индикации работы встроенного GPRS модема.

На плате УСПД располагаются переключки («джамперы»), с помощью которых можно подключить (отключить) резисторы – терминаторы 120 Ом в цепях RS-485 и CAN (Меркурий).

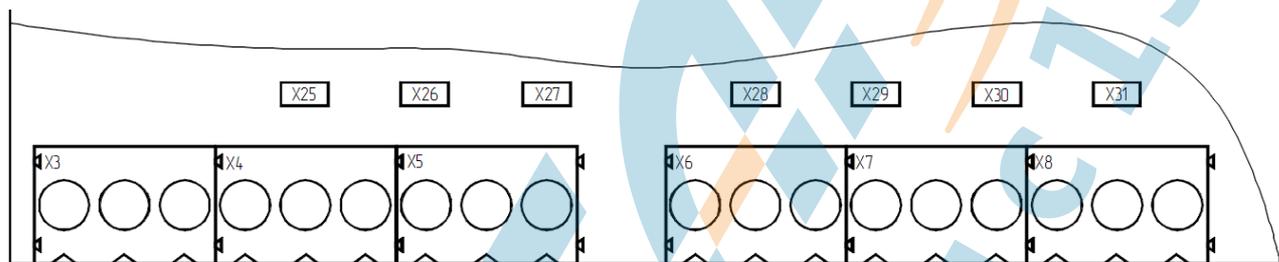

X25	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть
X26	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть
X27	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть
X28	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть
X29	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть
X30	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть
X31	разомкнут –терминатора нет замкнут - терминатор есть

Настройка, управление, контроль за работой УСПД возможны только с использованием персонального компьютера, подключаемого через интерфейс Ethernet либо через GPRS соединение.

УСПД реализует следующие функции:

- прием измерительной информации от счетчиков энергоресурсов по цифровым каналам связи;
- автоматическое накопление, хранение и передачу информации на верхний уровень;
- автоматическая выработка системного времени;
- автоматическая коррекцию/синхронизацию времени с временем верхнего уровня.

Все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти УСПД.

Конструкция УСПД позволяет размещать его в электротехнических монтажных шкафах, а также устанавливать его вне защитных конструктивов.

### 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током УСПД относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

**ВНИМАНИЕ!** При обнаружении неисправности, эксплуатация прибора запрещена!

## **5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ, НАСТРОЙКА**

### **5.1 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К УСТАНОВКЕ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед установкой УСПД выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч.

### **5.2 РАЗМЕЩЕНИЕ**

При выборе места для установки следует руководствоваться следующими критериями: не следует устанавливать УСПД в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов, располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений или в местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды.

### **5.3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

Кабели интерфейсов в соответствии с проектом подключаются к разъемам, расположенным на верхней и нижней сторонах корпуса прибора в то время, когда прибор выключен.

При использовании интерфейсов RS-485 и CAN (Меркурий) необходимо сконфигурировать перемычки, подключающие/отключающие резисторы – терминаторы (см п.3).

На верхней стороне корпуса расположен разъем SMA – подключение антенны GSM/GPRS модема и в случае наличия интерфейса Ethernet разъем RJ45.

Подключения осуществляются через винтовые клеммники в соответствии с маркировкой на корпусе. Схема подключения приведена в приложении Б

### **5.4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

УСПД предназначен для работы с программным комплексом «Пульсар» в «прозрачном» режиме (TCP-сервер, TCP-клиент, CSD).

Порядок настройки УСПД модель 2 описан в руководстве по настройке ЮТЛИ.467349.003 ИМ <https://pulsarm.ru/upload/iblock/072/log30v1md00zfqrcypb2fbf6t3lbs0ya.pdf>

Настройка осуществляется через встроенный WEB интерфейс. Логин по умолчанию – «root», пароль по умолчанию – «1234».

Порядок настройки программного комплекса с УСПД модель 2 в «прозрачном» режиме, написан в руководстве пользователя программного комплекса <https://pulsarm.ru/upload/iblock/a38/of3n63ro40r8iatv0a9go76hf4673hga.pdf>

## **6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Для безопасной эксплуатации необходимо осуществлять техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание состоит из:

- 1) периодического технического обслуживания в процессе эксплуатации;
- 2) технического обслуживания перед проведением поверки.

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида прибора, в снятии и сверке измерительной информации, подводке внутренних часов, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий.

Снятие информации следует проводить с использованием персонального компьютера через интерфейс.

Обслуживание перед поверкой заключается в замене литиевой батареи.

## 7 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

### 7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на УСПД «Пульсар» и устанавливает общие требования к методике их первичной и периодической поверок (УСПД, используемых в сферах, подлежащих государственному метрологическому надзору и контролю).

Межповерочный интервал – шесть лет.

### 7.2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

7.2.1 Перечень операций, которые должны проводиться при поверке УСПД с указанием разделов настоящей методики, где изложен порядок их выполнения, приведен в таблице 7.1.

Таблица.7.1

Наименование операции	Необходимость проведения при поверке		Раздел настоящей методики
	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр	Да	Да	7.5
2 Проверка функционирования УСПД	Да	Да	7.6
3 Проверка точности внутренних часов	Да	Да	7.7
4 Оформление результатов поверки	Да	Да	7.8

### 7.3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

7.3.1 Перед началом поверки персонал должен изучить настоящее руководство по эксплуатации, приборов, используемых при поверке и правила техники безопасности.

7.3.2 Следует убедиться, что все поверяемые УСПД находятся в условиях, удовлетворяющих требованиям технической документации к их условиям эксплуатации.

7.3.3 Подготовить к работе эталонное оборудование, участвующее в поверке в соответствии с его эксплуатационной документацией.

### 7.4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.4.1 При подготовке и проведении проверки соблюдать требования безопасности, предусмотренные, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (изд.3) ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019.-79, ГОСТ 12.2.091-94 и требования безопасности, указанные в технической документации на эталоны и вспомогательное оборудование.

7.4.2 Любые подключения к приборам производить при отключенном питании сети.

7.4.3 К работе с УСПД должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации используемого при поверке оборудования.

### 7.5 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

При внешнем осмотре устанавливают:

- соответствие комплектности УСПД технической документации;
- наличие свидетельства о предыдущей поверке (кроме случая первичной поверки).

### 7.6 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСПД

Проверка функционирования УСПД заключается во включении УСПД и проверки считывания мгновенных значений из счетчика – импульсов регистратора «Пульсар» с использованием SCADA - системы.

### 7.7 ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ВЕДЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Проверка точности хода встроенных часов осуществляется следующим способом:

7.7.1 Часы УСПД выставляются на ХХ ч 00 мин 00 сек по сигналу радиостанции «Маяк». Через сутки с использованием секундомера определяется разница в показаниях времени УСПД и сигналом радиостанции «Маяк».

7.7.2 УСПД считается годным, если значение абсолютной погрешности хода часов не превышает  $\pm 5$  с.

## **7.8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ**

7.8.1 Результаты поверки оформляют протоколом.

7.8.2 Положительные результаты первичной и периодической поверки УСПД оформляют записью в его паспорте, заверенной подписью поверителя с нанесением личного клейма.

7.8.3 При отрицательных результатах поверки УСПД не допускают к применению и оформляют свидетельство о непригодности, а ранее нанесенное клеймо гасят.

## **8 МАРКИРОВКА**

Маркировка УСПД содержит:

- 1) знак утверждения типа средств измерений;
- 2) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 3) заводской номер прибора.

Наличие наклейки, содержащей заводской номер прибора является свидетельством того, что прибор принят ОТК изготовителя.

## **9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ**

9.1 УСПД, в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

9.2 Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

9.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «5» по ГОСТ 15150.

9.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

## **10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие УСПД «Пульсар» требованиям ЮТЛИ.467349.001 ТУ при использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

10.2 Гарантийный срок 6 лет при соблюдении условий п.10.1.

10.3 Изготовитель не принимает рекламации, если приборы вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем «Руководстве».

10.4 В гарантийный ремонт принимаются приборы полностью укомплектованные и с настоящим руководством.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель.

## 11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

УСПД «Пульсар» модель 2 исполнение \_\_\_\_\_,  
заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует требованиям технических условий  
ЮТЛИ.467349.001 ТУ и признано годным к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Поверка выполнена


Поверитель \_\_\_\_\_

Дата первичной поверки \_\_\_\_\_

Действительно до \_\_\_\_\_


Оттиск поверительного клейма

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**

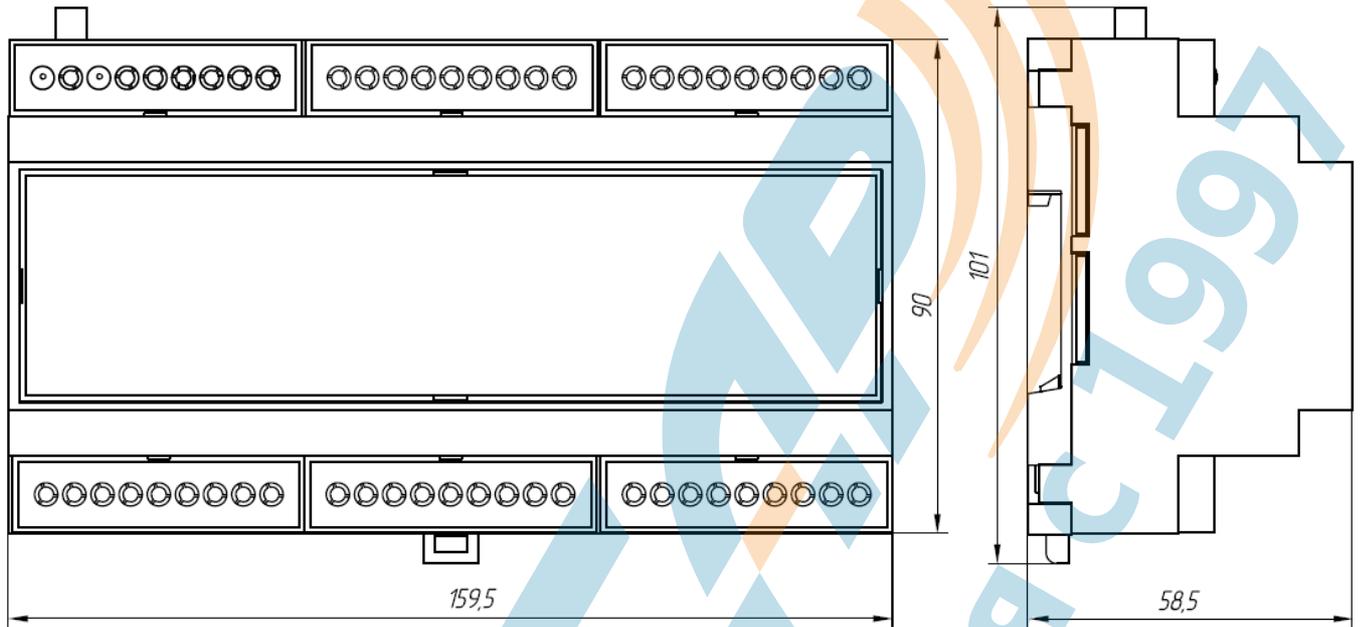

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**Исполнение 5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM**

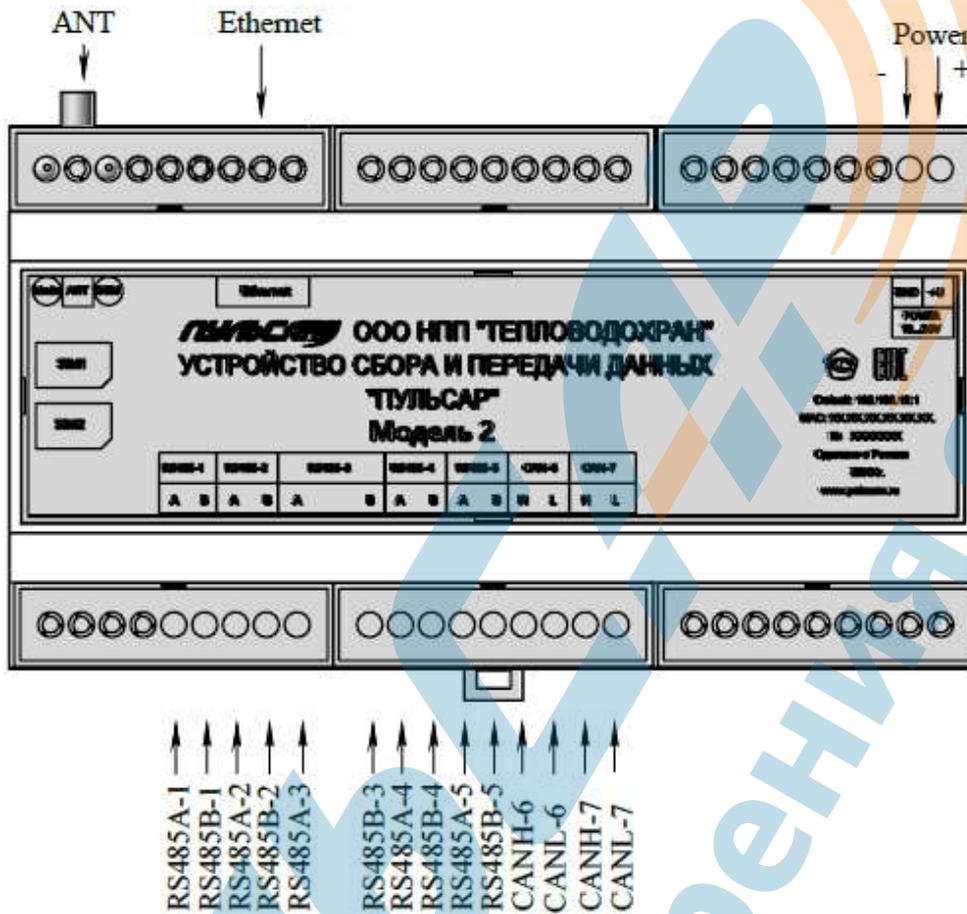

**Исполнение 7xRS-485; Ethernet; GSM**

