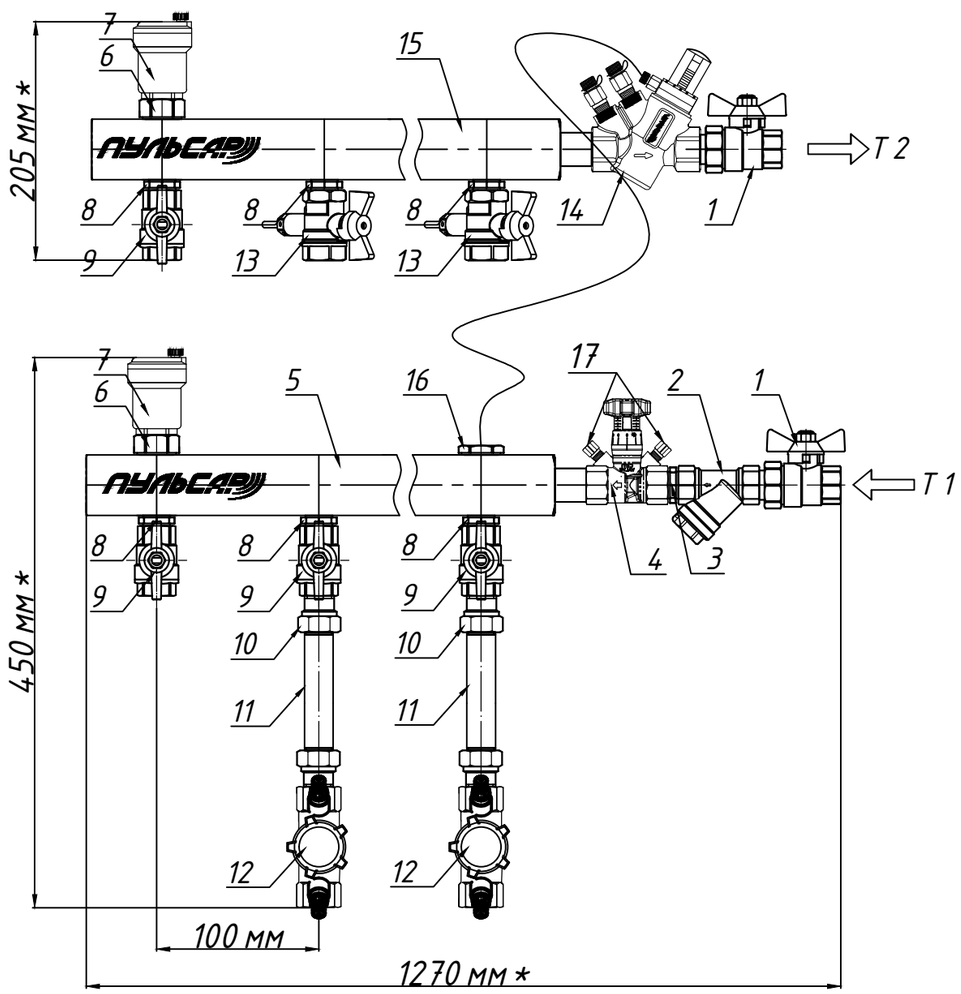


Коллекторный узел отопления "Пульсар Д" на 8 отводов;
0 - П - 32" R919X009" - Ф - Р32" 787R" - АК32" EDP.2.15" - 40ЧСТ - 8 - Р15" VIR" - 15 - ВА" Пульсар" - КД" R911X023" - 0

| № | Наименование | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Кран шаровый с полусгоном; ручка бабочка; резьба В/Н Ду 32 Giacomini | Н 00092470 | 2 |
| 2 | Фильтр сетчатый; Ду 32; Ру 16 | Н 00038550 | 1 |
| 3 | Ниппель; Ду 32; Ру 40 | Н 00004361 | 1 |
| 4 | Клапан балансировочный ручной Cimberio 787R; Ду 32 | Н 00012357 | 1 |
| 5 | Коллектор Ч.Т.40.32.8.15.100.В.Д.М | Н 00081008 | 1 |
| 6 | Клапан отсекающий для воздухоотводчика; Ду 15 | Н 00006017 | 2 |
| 7 | Воздухоотводчик автоматический Ду 15 | Н 00004392 | 2 |
| 8 | Ниппель; Ду 15; Ру 16 | Н 00004358 | 18 |
| 9 | Кран шаровый; ручка-бабочка; Ду 15 В/В; Ру 42 Giacomini | Н 00090753 | 10 |
| 10 | Комплект установочных присоединителей Ду 15 | Н 00001460 | 8 |
| 11 | Вставка технологическая "Пульсар"; пластик; Ду 15; L-110 | Н 00030764 | 8 |
| 12 | Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; ниппели; Ду 15 | Н 00017838 | 8 |
| 13 | Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду 15 В/В; Giacomini | Н 00092449 | 8 |
| 14 | Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду 32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ | Н 00016270 | 1 |
| 15 | Коллектор Ч.Т.40.32.8.15.100.В.Д.0 | Н 00032375 | 1 |
| 16 | Футорка; Ду 15/Ду 8; Ру 40 | Н 00005020 | 1 |
| 17 | Комплект измерительных ниппелей Cimberio; Ру 25 | Н 00039308 | 2 |

Запорная арматура Giacomini

*Указаны максимальные габаритные размеры.

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
Возможное исполнение отводов: сварка / термосверление.
Возможен монтаж регулировочной шкалы сменного картриджа регулятора перепада давления «ПУЛЬСАР РПД», как вверх, так и вниз.
Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.
Максимальная рабочая температура 105 °С.
Максимальное рабочее давление 10 бар.
Испытательное давление 16 бар.
Узлы имеют паспорт и сертификат.

Согласовано _____ Дата _____

Печать

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" www.pulsarm.ru | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Каширин | | | Чертеж общего вида | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | Князев | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.