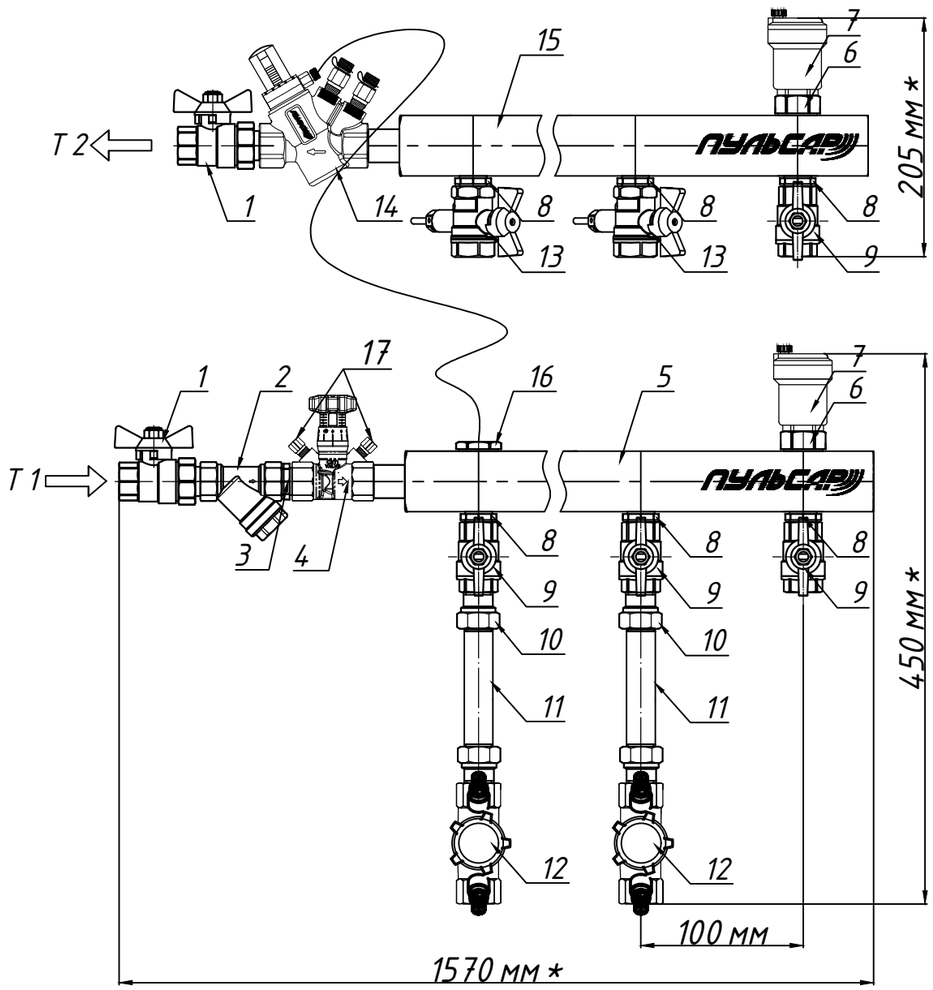

Коллекторный узел отопления "Пульсар Д" на 11 отводов;
0 – Л – 32" R919X009" – Ф – Р32" 787R" – АК32" EDP.2.15" – 40ЧСТ – 11 – Р15" VIR" – 15 – ВА" Пульсар" – КД" R911X023" – 0

№	Наименование	Артикул	Количество
1	Кран шаровый с полусгоном; ручка бабочка; резьба В/Н Ду 32 Giacomini	Н 00092470	2
2	Фильтр сетчатый; Ду 32; Ру 16	Н 00038550	1
3	Ниппель; Ду 32; Ру 40	Н 00004361	1
4	Клапан балансировочный ручной Cimberio 787R; Ду 32	Н 00012357	1
5	Коллектор Ч.Т.40.32.11.15.100.В.Д.М	Н 10012734	1
6	Клапан отсекающий для воздухоотводчика; Ду 15	Н 00006017	2
7	Воздухоотводчик автоматический Ду 15	Н 00004392	2
8	Ниппель; Ду 15; Ру 16	Н 00004358	24
9	Кран шаровый; ручка-бабочка; Ду 15 В/В; Ру 42 Giacomini	Н 00090753	13
10	Комплект установочных присоединителей Ду 15	Н 00001460	11
11	Вставка технологическая "Пульсар"; пластик; Ду 15; L-110	Н 00030764	11
12	Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; ниппели; Ду 15	Н 00017838	11
13	Кран шаровый для монтажа термодатчика; Ду 15 В/В; Giacomini	Н 00092449	11
14	Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду 32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	Н 00016270	1
15	Коллектор Ч.Т.40.32.11.15.100.В.Д.0	Н 10012733	1
16	Футорка; Ду 15/Ду 8; Ру 40	Н 00005020	1
17	Комплект измерительных ниппелей Cimberio; Ру 25	Н 00039308	2

Запорная арматура Giacomini

*Указаны максимальные габаритные размеры.

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
Возможное исполнение отводов: сварка / термосверление.
Возможен монтаж регулировочной шкалы сменного картриджа регулятора перепада давления «ПУЛЬСАР РПД», как вверх, так и вниз.
Уплотнение резьбовых соединений – анаэробный герметик.
Максимальная рабочая температура 105 °С.
Максимальное рабочее давление 10 бар.
Испытательное давление 16 бар.
Узлы имеют паспорт и сертификат.

Согласовано _____ Дата _____

Печать

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" www.pulsarm.ru			
Разраб.		Каширин			Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Князев						
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.