

8. Гарантии изготовителя.

- 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа пожарного всем требованиям КД 301441.006, при условии соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации.
- 8.2. Срок гарантии 12 месяцев со дня отгрузки покупателю.
- 8.3. При обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, следует обращаться по адресу: 107013, г. Москва, ул. Русаковская, 28, стр. 1а, НПО «Пульс»

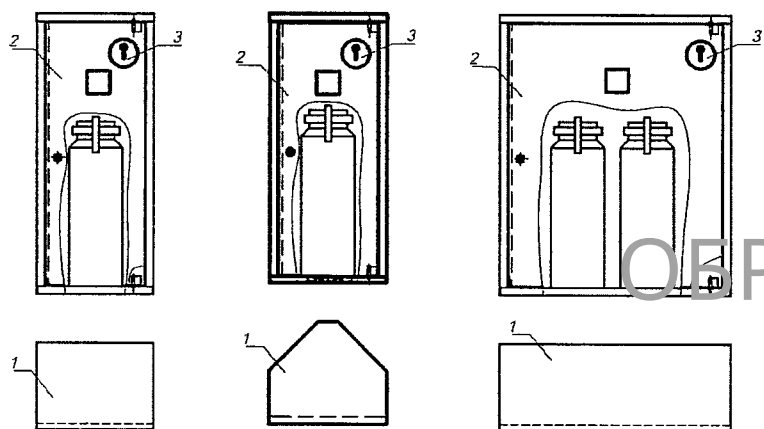


Рис.1

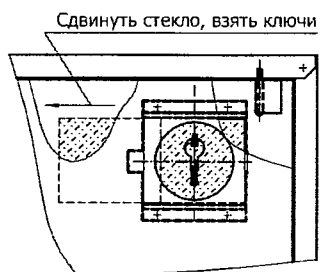


Рис.2

**ШКАФЫ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
серии ШПО-«Пульс»**

П А С П О Р Т
301441.006ПС

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия и распространяется на шкафы для размещения переносных огнетушителей серии ШПО-«Пульс» (в дальнейшем – «шкаф»), выполненные как с прозрачной вставкой, так и без нее, в навесном или встроенном исполнении.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1. Шкаф предназначен для размещения в нем переносных огнетушителей в зданиях и сооружениях различного назначения. Шкаф закрепляется на стенах (навесной) или в нишах (встроенный), выполненных из любого строительного материала, а также устанавливается на полу.
- 1.2. Шкаф рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45⁰С и относительной влажностью до 95%.
- 1.3. Срок службы шкафа – не менее 10 лет.

2. Технические характеристики

- 1.4. Угол открывания дверцы – не менее 120⁰.
- 1.5. Габаритные размеры и масса шкафов серии ШПО-«Пульс»:

Модель	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	Кол. огнетуш. / масса, не более, кг	Вид	
				закрытый	навесной
100	300x730x240	10	1/15	закрытый	навесной
102	300x730x240	10	1/15	закрытый	навесной
103	300x730x240	10	1/15	открытый	навесной
105	300x750x230	12	1/15	закрытый	встроенный
106	300x700x260	12	1/15	закрытый	угловой
107	300x700x260	12	1/15	открытый	угловой
108	350x900x270	15	1/15	закрытый	навесной
112	600x730x240	18	2/30	закрытый	навесной
113	600x730x240	18	2/30	открытый	навесной

Примечание: все параметры, указанные в таблице могут уточняться по согласованию с заказчиком.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки шкафа входят:

- шкаф;
- стекло S=2 мм (для шкафов оборудованных замками) – 1 шт.;
- самоклеющийся знак с пиктограммой огнетушителя – 1 шт.;
- ключи (для шкафов оборудованных замками) – 2 шт.;
- паспорт – 1 экз..

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Основной деталью шкафа является металлический корпус 1, на который навешиваются дверцы 2, оборудованные замками или пластиковыми замками-защелками. На дверцах с замками выполняется специальный карман 3, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа (рис. 1).

5. Указание мер безопасности.

- 5.1. Для удобства и безопасности экстренного открытия дверцы шкафа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону (рис. 2).
- 5.2. Запрещается комплектовать шкаф огнетушителем (огнетушителями), масса которого (суммарная масса которых) превышает массу, указанную в таблице.

6. Подготовка к работе.

- 6.1. Распаковать шкаф.
- 6.2. Произвести внешний осмотр шкафа. Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, коробления, острых кромок, должна быть окрашена равномерно, без наплывов краски. Дверцы должны открываться свободно, без зацепления.
- 6.3. Вынуть из упаковки ключи и стекло для кармана под запасной ключ (для шкафов оборудованных замками), поместить запасной ключ в карман и установить в карман стекло.
- 6.5. Наклеить на дверцу шкафа самоклеющийся знак, а также освободить от защитной пленки прозрачные вставки (при их наличии).
- 6.6. Закрепить шкаф на стене или в нише, используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа или установить на полу.

7. Свидетельство о приемке.

Шкаф для размещения переносных огнетушителей серии ШПО-«Пульс» (100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113), соответствующий требованиям ГОСТ Р 51844-2001 и требованиям КД 301441.006, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

М. П.