


Теплосчетчик «Пульсар» с одним расходомером

Структура меню (Ред. 5.1.4)

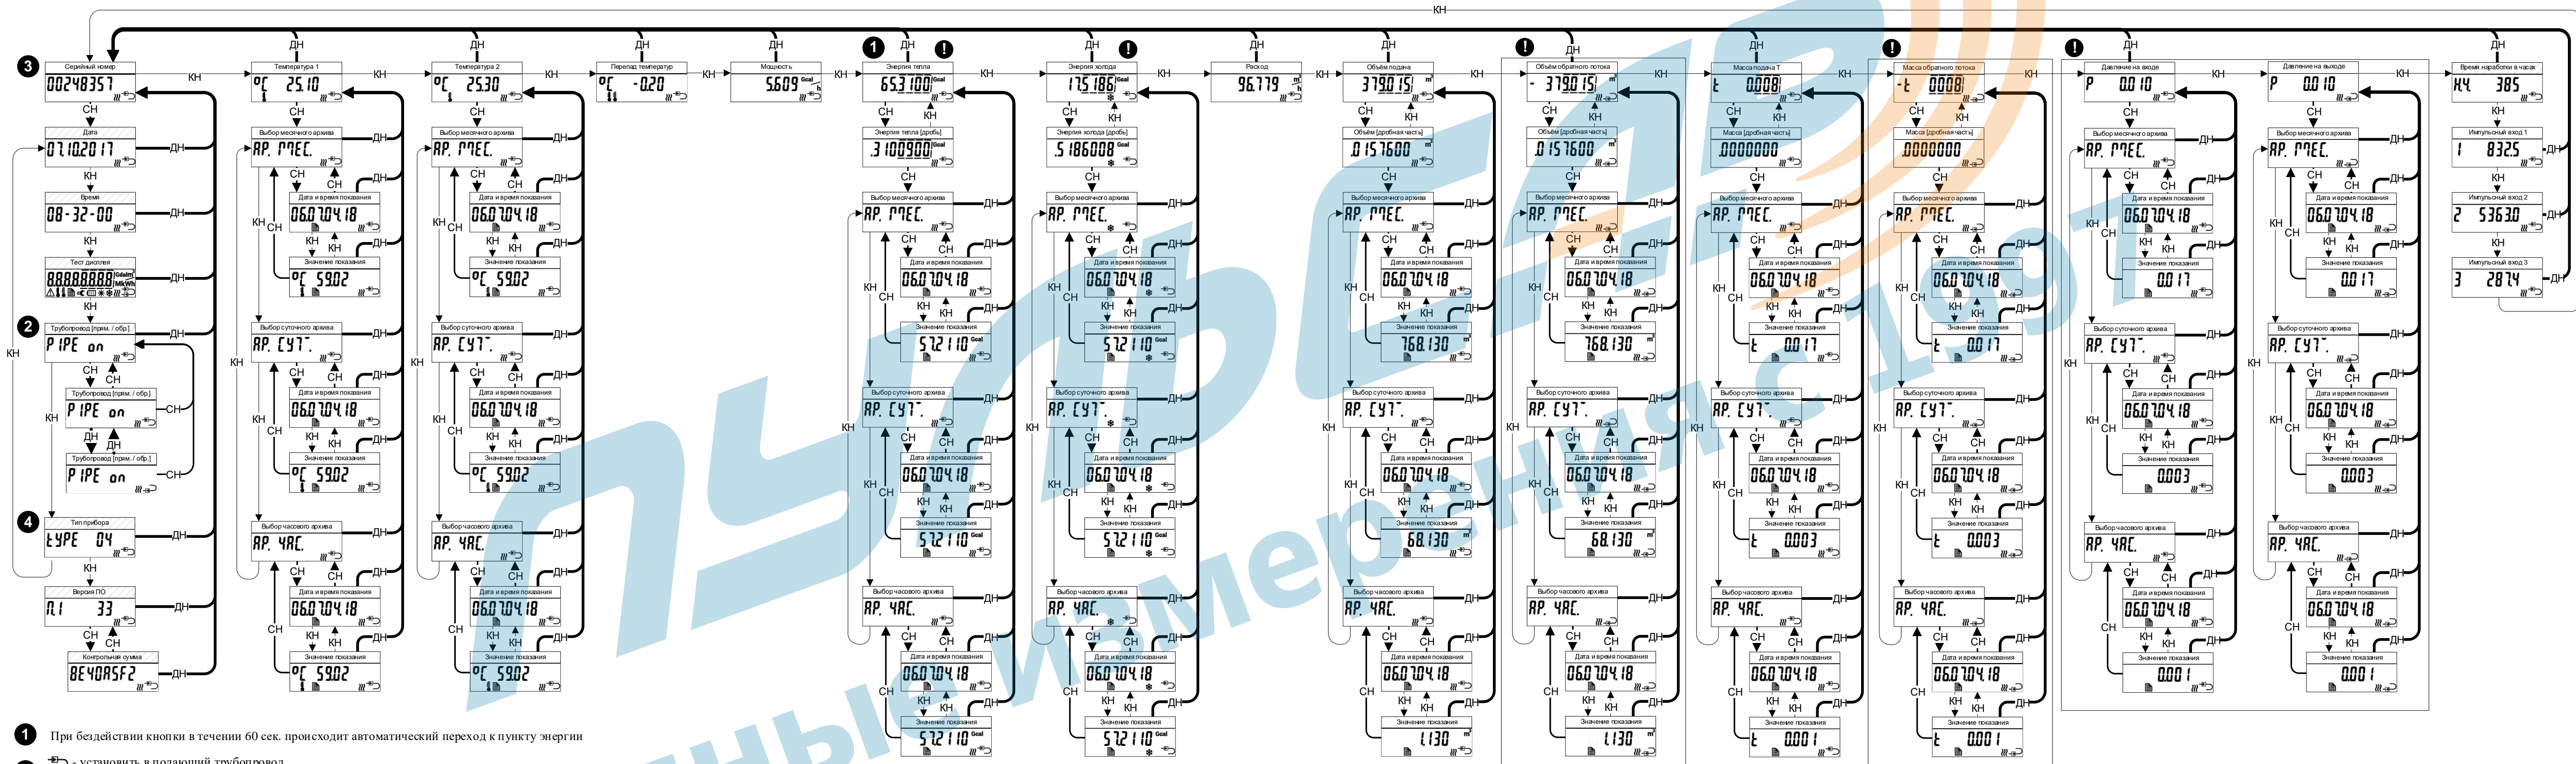

1 При бездействии кнопки в течении 60 сек. происходит автоматический переход к пункту энергии

- 2 - установка в подающий трубопровод
- установка в обратный трубопровод
- on - есть возможность переключения подающий/обратный
- off - нет возможности переключения подающий/обратный

- 3 - счетчик тепла
- счетчик холода
- комбинированный счетчик тепла/холода

4 04 - счетчик тепла, с расчетом массы. Расчетная формула $Q=M1(h1-h2)$

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

—КН→ короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

—СН→ среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

—ДН→ длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек